


Obsah:

- 1 x IS-32/3– vypínač
- 1 x FLP-12,5 V/3 S– svodič přepětí třídy 1 + 2
- 2 x PL6-B6/1
- 2 x PL6-B10/1
- 6 x PL6-B16/1
- 2 x PL6-B16/3
- 1 x PL6-10/1N/B/003– proudový chránič
- 2 x PF7-40/4/003 – proudový chránič
- 2 x Z-R230/S – relé
- 1 x SHT-4/230V – astrohodiny
- 1 x KTF-8-24 8/12/24V– zvonkové trafo

FW324FT Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.l, 72 mod., 620x550x110)



Rozvodná soustava: 3+PEN stř. 50Hz-400/TN-C-S  
Ochrana před nebez . dotyk. napětím: automatickým odpojením od zdroje

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení :				
D.4 SO 04 Přeložení venkovního vedení nn do země				
D.1.4 Technika prostředí staveb :				
D.1.4.g Zařízení silnoprůdé elektrotechniky, hromosvod				
VEDOUcí PROJEKCE ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.STAVBY ING.I.HYŇKOVÁ	ODP.PROJ.PROFESE Ing. Grepl	VYPRACOVAL Ing. Grepl	
INVESTOR	OBEC VRBÁTKY			
Akce:	Č. ZAKAZKY 40-730			
Stavební úpravy objektu bývalé márnice v Dubanech na Hané	FORMÁT	4x44	DATUM	09/2019
	STUPENĚ PROFESE	DIL	D.4	
	DPS	EI	D.1.4.g	
Výkres	MĚŘÍTKO — —			Č. VÝKRESU 05

Schéma rozvaděče R1


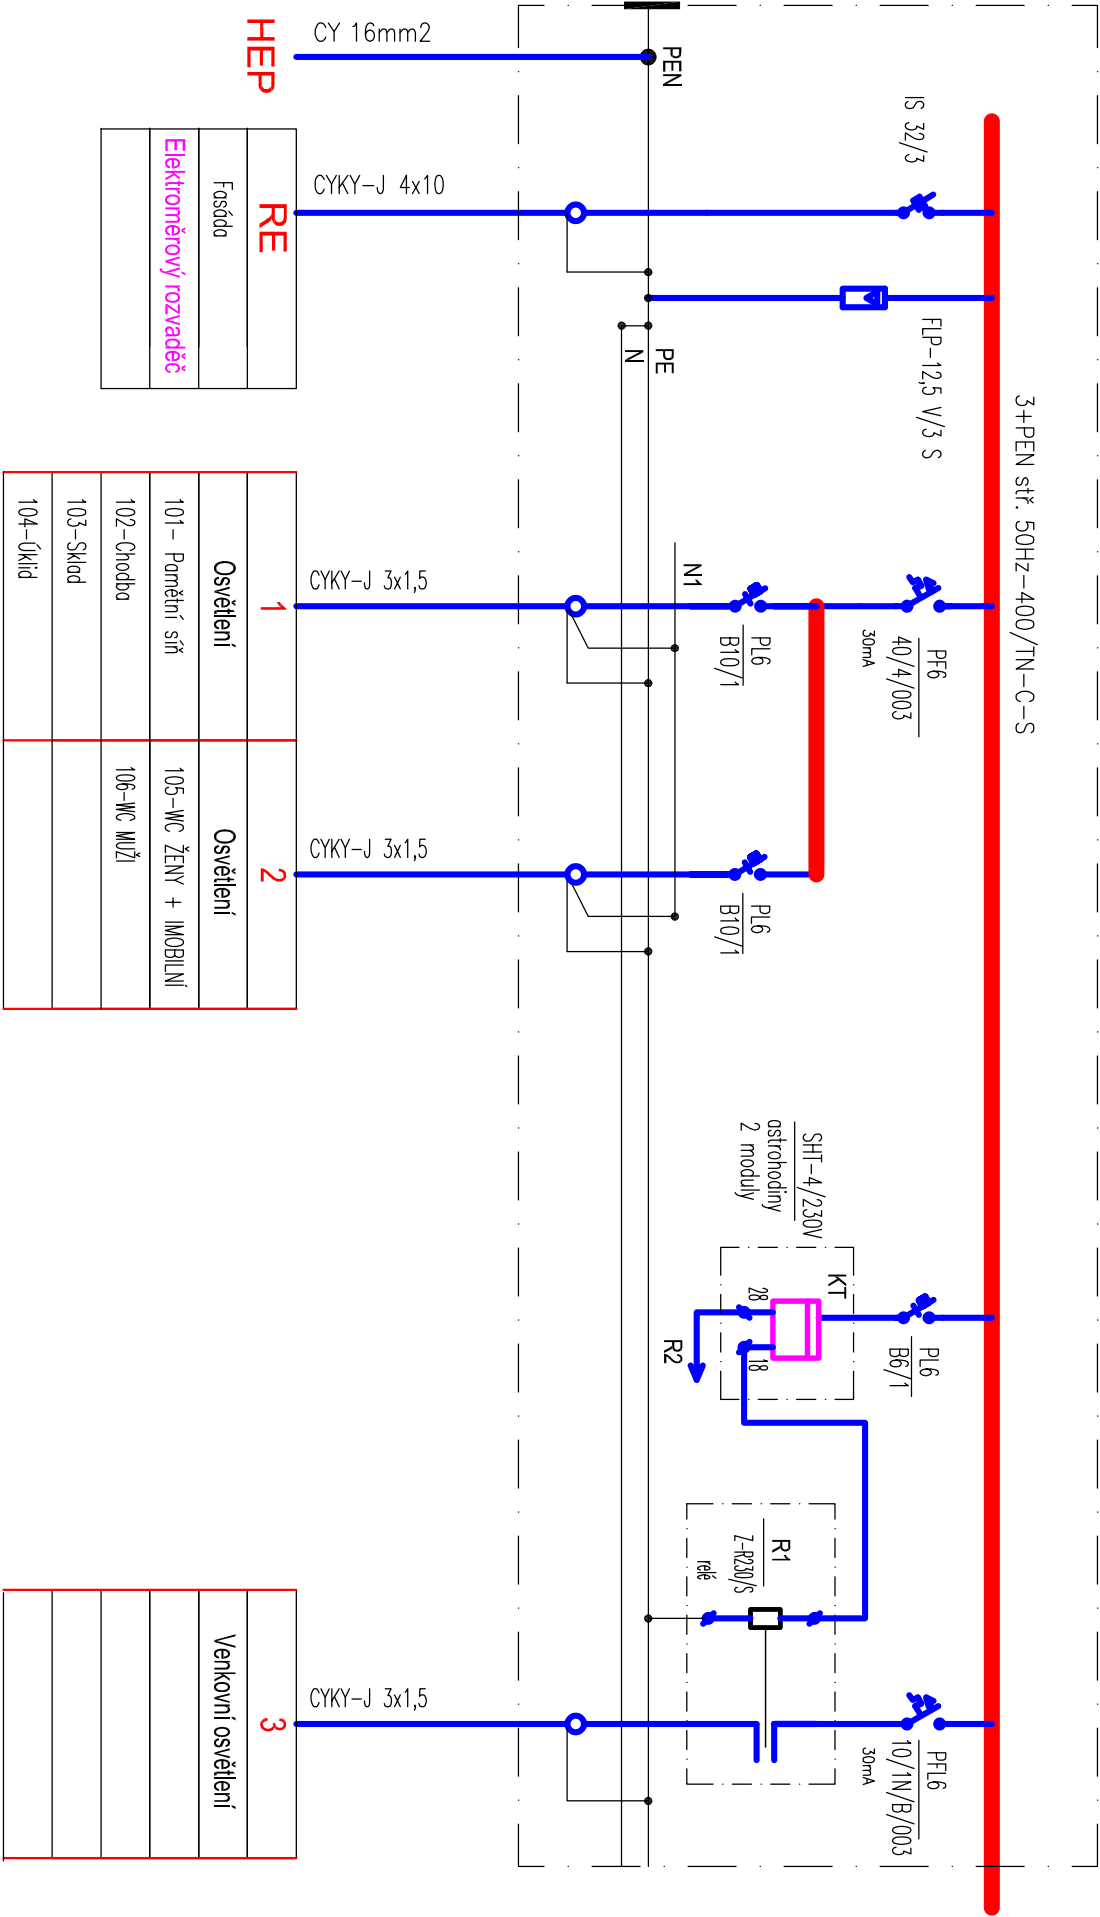


Schéma rozvaděče R1



## Schéma rozvaděče R1

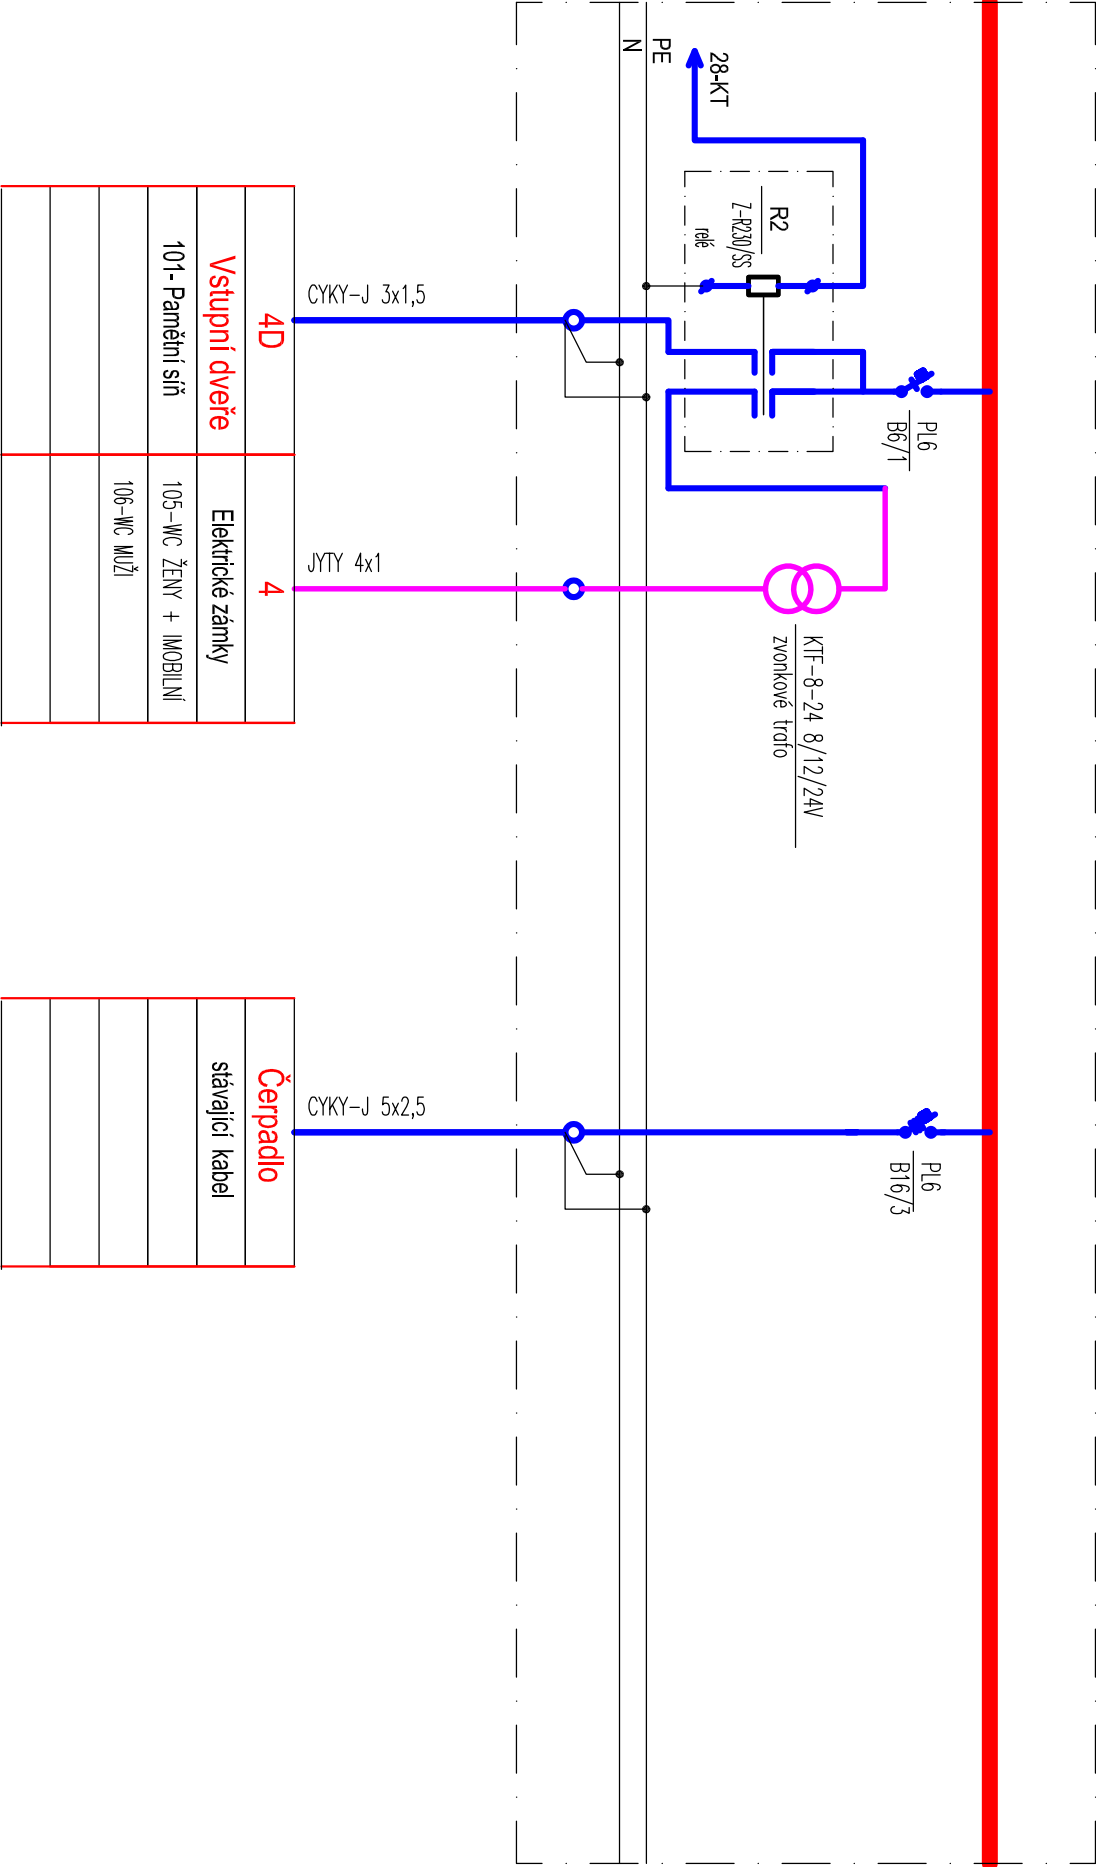